Dansk referenceoversættelse

Foxmark

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_7eba7f4b00126b19f05e

SHA-256: 7eba7f4b00126b19f05e043b06880aab3487c95b72b948b247127f68284c6c53


Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	AURORA - Installation af ekstern luftforsyning / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	installation af ekstern luftindgang
0424637501410-	0424637501410-
1	1

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	VENTO/VISTA - Installation af ekstern luftforsyning / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	installation af ekstern luftindgang
0424637501410-	0424637501410-
2	2

AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

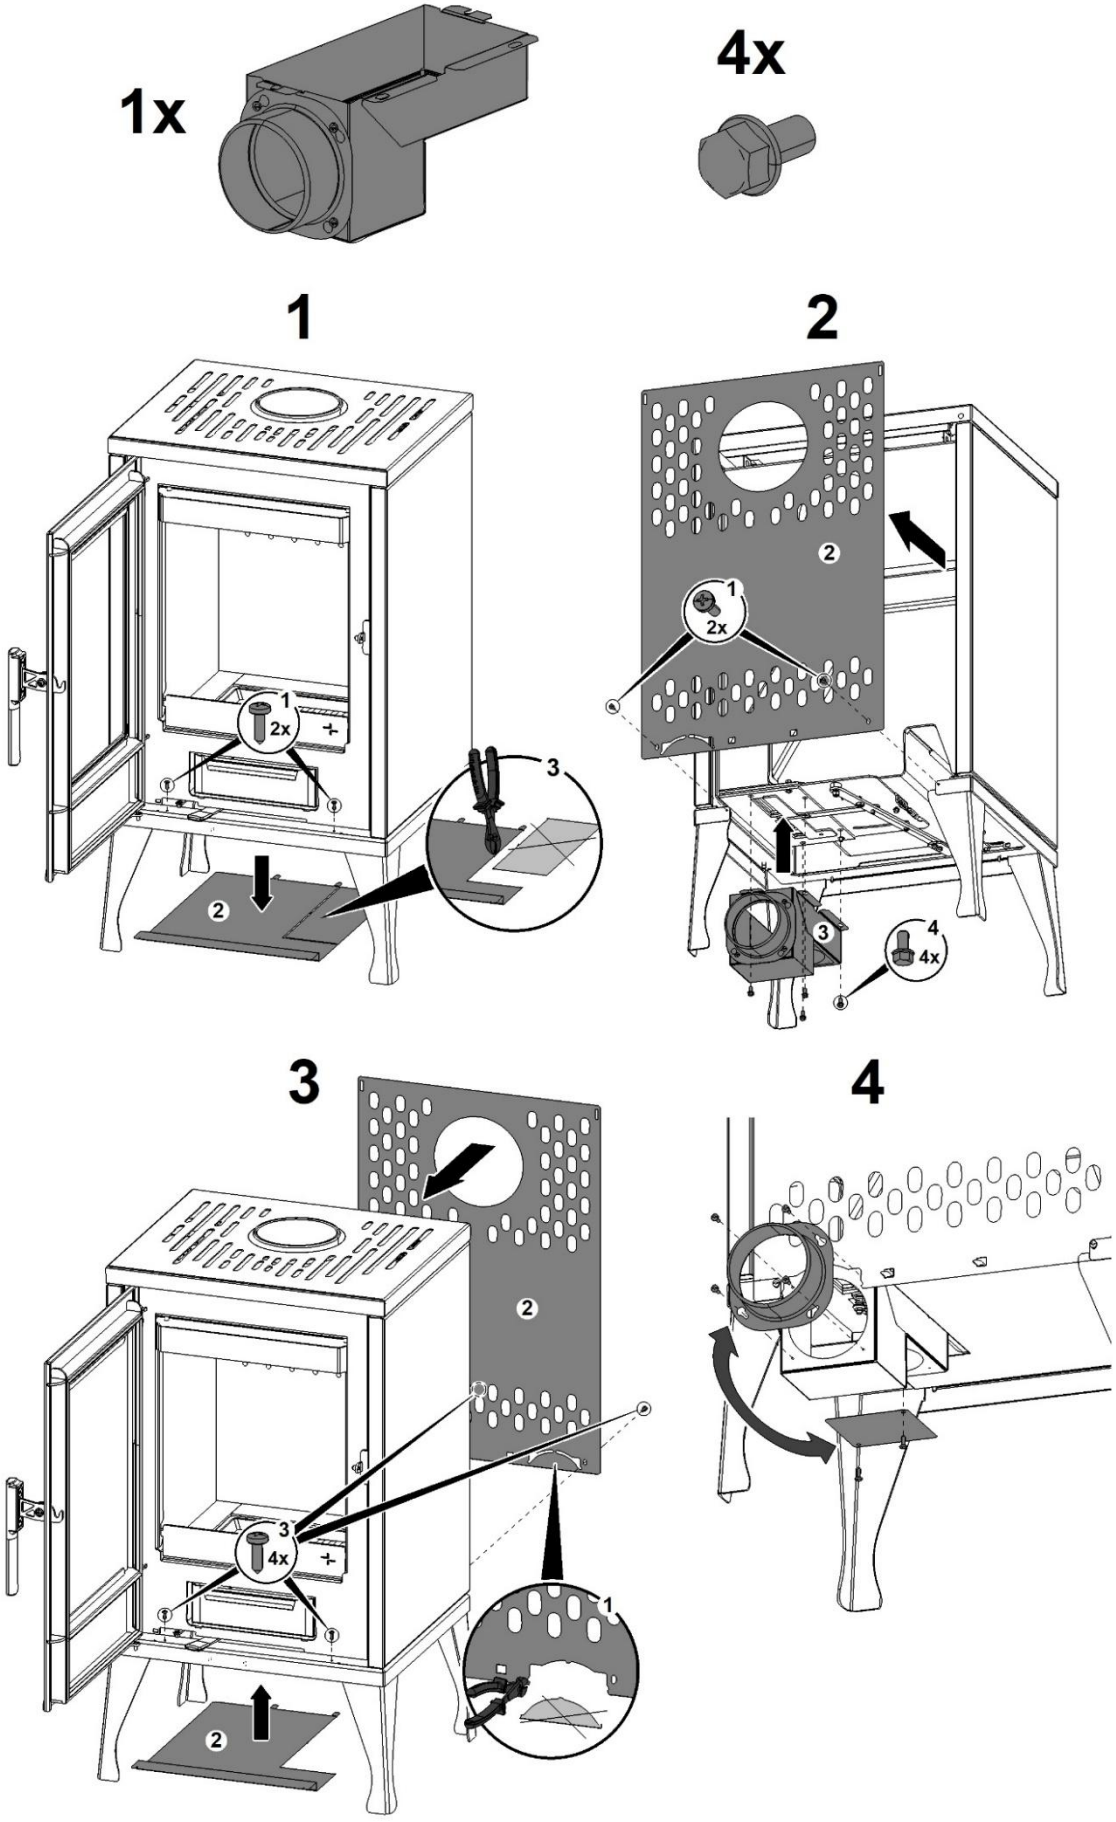

VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

